

Všechny fotografie naleznete v lepším rozlišení na stránce <http://www.sekk.cz>

**Pro všechny 4 fotografie:**

35letý muž byl odeslán praktickým lékařem k vyšetření moči v rámci pravidelné prohlídky.



**Výsledky provedených testů**

(moč)

pH 5,0

hustota 1020

ostatní políčka negativní

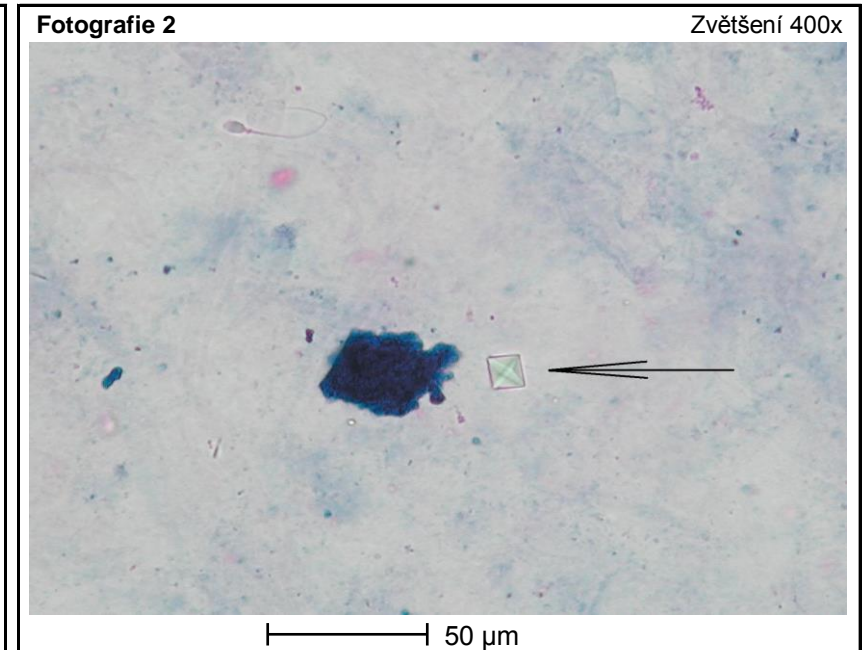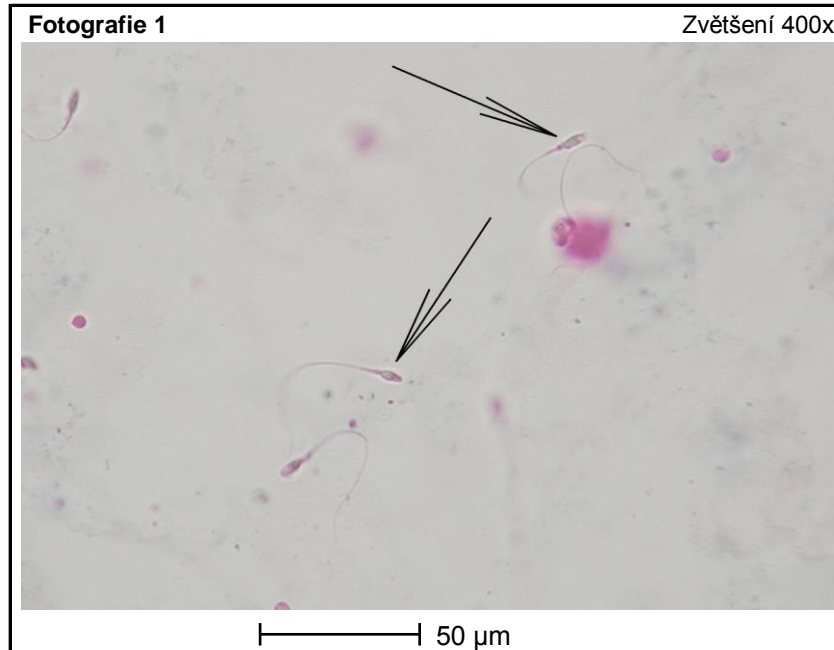

Vzorek byl zpracován v souladu s ELCM – European urinalysis guidelines. Scand J Clin Lab Invest, 2000